



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

Carlo
Ute - Salvo - ALP

AQP (Acquedotto Pugliese)

USCITA - 22/11/2013 - 0123472



Direzione Servizi Tecnici
Macro Area Territoriale Brindisi/Taranto
Area Gestione Esercizio
Il responsabile

RACCOMANDATA A.R.

Al Sindaco di Monteparano
Dr. Cosimo Birardi
Via Trento 34
74020 - Monteparano (TA)
Fax 099-5993697

Oggetto: pressione idrica centro abitato - riscontro nota prot. n. 4942 del 19/11/2013


Con riferimento a quanto in oggetto e ai riscontri precedenti a riguardo, si ribadisce quanto già esposto nella nota di cui al prot. n. 107462 del 14/10/2013, allegata alla presente.

In particolare si evidenzia che le regolazioni effettuate sulla rete di distribuzione a servizio del Comune di Monteparano, oltre a scongiurare discontinuità del servizio dovute alla mancanza di alimentazione elettrica, contribuiscono altresì alla riduzione delle perdite fisiche, proporzionali alla pressione in rete.

Tale obiettivo è previsto dal Piano d'Ambito 2010-2018 e gli interventi necessari al suo raggiungimento coinvolgono tutte le reti gestite da Acquedotto Pugliese.

Infine si ricorda che a fronte di un minimo garantito dalla Carta di Servizio di 0.5 bar, si registra mediamente nell'abitato un valore pari a 1.5 bar, pertanto la qualità del servizio erogato è ben al di sopra di un livello soddisfacente.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e si porgono cordiali saluti.

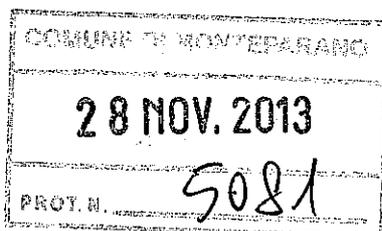

ing. Fabio Palma
[Signature]
Visto: Il Dirigente
Dott. Giuseppe Valentini
[Signature]

21/11/2013 - Monteparano - riscontro prot_4942 del 19-11-2013.docx

1 di 1

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognigni, 36 - 70121 - Bari - Telefono: 080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc. € 41.385.573,60 I.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 0034703721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414099



SINGERT



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

*Direzione Servizi Tecnici
Macro Area Territoriale Brindisi/Taranto
Area Gestione Esercizio
Il responsabile*

AQP (Acquedotto Pugliese)

USCITA - 14/10/2013 - 0107462



RACCOMANDATA A.R.

Al Sindaco di Monteparano
Dr. Cosimo Birardi
Via Trento 34
74020 - Monteparano (TA)
Fax 099-5993697

Oggetto: verifica della pressione nella rete di distribuzione idrica dell'abitato di Monteparano

Con riferimento a quanto in oggetto e a conferma di quanto riportato nelle comunicazioni precedenti a riguardo, si allega il grafico rappresentante l'andamento delle pressioni rilevate sulla rete di distribuzione a servizio del Comune di Monteparano.

Dal grafico si evince chiaramente il pieno rispetto del minimo contrattuale della Carta del Servizio Idrico Integrato, pari a 0.5 bar, con valori medi di circa 1.5 bar nell'arco delle 24 ore.

Si chiarisce altresì che negli ultimi giorni questa Società ha variato l'assetto dello schema distributivo, in quanto precedentemente l'abitato era servito dal serbatoio pensile di Roccaforzata e con i relativi impianti di sollevamento a monte, pertanto in caso di mancanza di energia elettrica era automaticamente interrotta l'erogazione idrica per l'intero paese; invece adesso l'alimentazione avviene in via esclusiva dal serbatoio interrato, garantendo così un adeguato volume di compenso e di riserva e quindi un servizio continuo.

Tale variazione ha purtroppo comportato una leggera diminuzione delle pressioni in rete, comunque in grado di alimentare anche le abitazioni situate ai piani superiori, in quanto la relativa colonna d'acqua raggiunge minimo i 13 m rispetto al contatore; l'obsolescenza degli impianti privati interni o di eventuali riduttori di pressione può tuttavia accentuare il fenomeno, soprattutto negli orari di punta, caratterizzati dalla contemporaneità di consumi.

Inoltre in questi giorni questa Società sta effettuando una campagna di ricerca perdite sistematica, in modo da ridurre le dispersioni della rete a favore di una migliore distribuzione, oltre ad aver già avviato lo studio idraulico e la progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria nell'ambito dell'appalto di "Risanamento delle reti idriche", prevedendo anche la sostituzione di alcuni tratti di condotte vetuste.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e si porgono cordiali saluti.

ing. Fabio Palma

Visto il Dirigente
Dott. Giuseppe Valentini

14/10/2013 - Monteparano - rilievo pressioni.docx

1 di 2

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognelli, 35 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc. € 41.385.573,00 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.G.I.A.A. di Bar n. 414007




SINGERT



acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

Direzione Servizi Tecnici
Macro Area Territoriale Brindisi/Taranto
Area Gestione Esercizio
Il responsabile

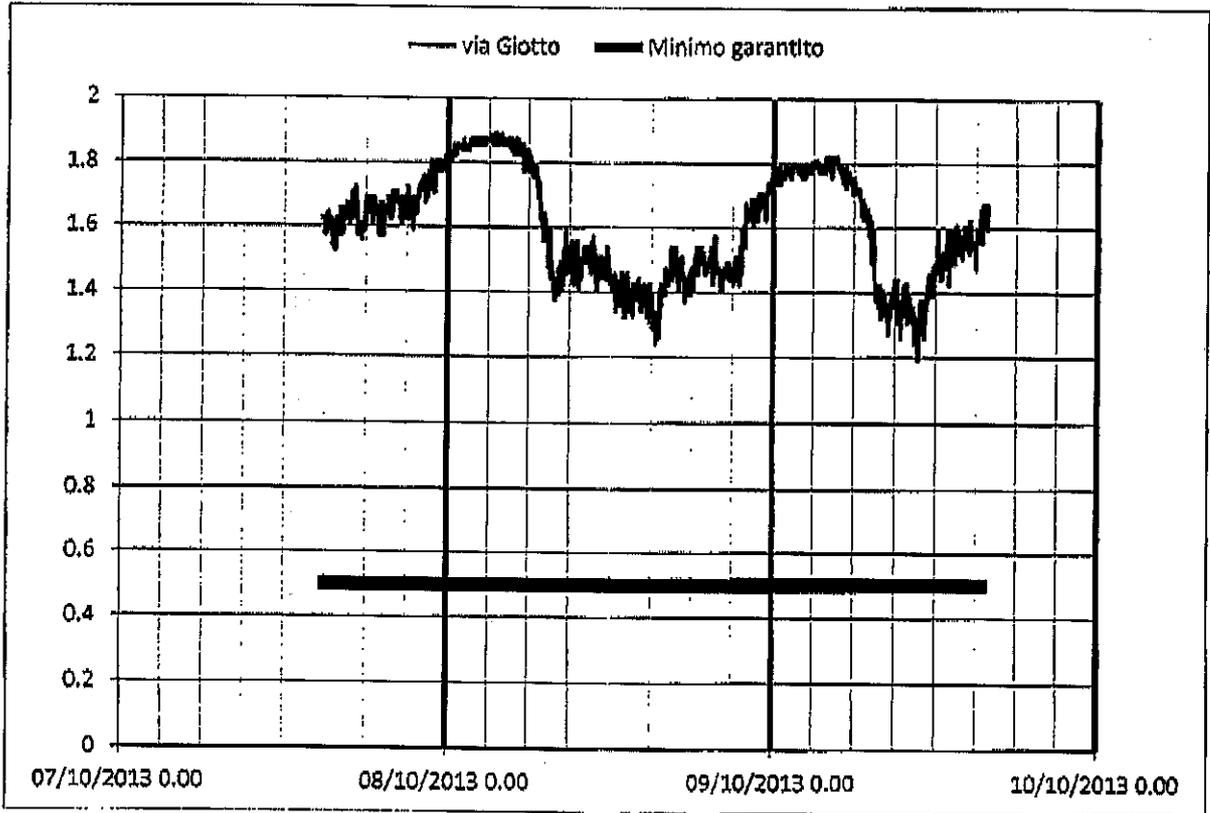

14/10/2013 - Monteparano - rilievo pressioni.docx

2 di 2

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc.: € 41.385.673,00 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.R. e P. IVA: 00947000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092



SINCERT