



acquedotto pugliese

l'acqua, bene comune

COMUNE DI MONTEPARANO  
Prov. di Taranto N. 762

Io sottoscritto Messo Comunale certifico che il  
presente AVVISO

viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune  
dal 25-10-2013 X 15

Monteparano (TA) Acquedotto Pugliese  
Il MESSO COMUNALE

USCITA - 14/10/2013 - 0107462



12875134

Direzione Servizi Tecnici  
Macro Area Territoriale Brindisi/Taranto  
Area Gestione Esercizio  
Il responsabile

RACCOMANDATA A.R.

SI PONEVA DI AFFIDARE  
NELLA ~~CONFERMA~~ DAZIONE  
DEL COMUNE.

*[Handwritten signature]*  
Sintesi

Al Sindaco di Monteparano  
Dr. Cosimo Birardi  
Via Trento 34  
74020 - Monteparano (TA)  
Fax 099-5993697

Oggetto: *verifica della pressione nella rete di distribuzione idrica dell'abitato di Monteparano*

Con riferimento a quanto in oggetto e a conferma di quanto riportato nelle comunicazioni precedenti a riguardo, si allega il grafico rappresentante l'andamento delle pressioni rilevate sulla rete di distribuzione a servizio del Comune di Monteparano.


Dal grafico si evince chiaramente il pieno rispetto del minimo contrattuale della Carta del Servizio Idrico Integrato, pari a 0.5 bar, con valori medi di circa 1.5 bar nell'arco delle 24 ore.

Si chiarisce altresì che negli ultimi giorni questa Società ha variato l'assetto dello schema distributivo, in quanto precedentemente l'abitato era servito dal serbatoio pensile di Roccaforzata e con i relativi impianti di sollevamento a monte, pertanto in caso di mancanza di energia elettrica era automaticamente interrotta l'erogazione idrica per l'intero paese; invece adesso l'alimentazione avviene in via esclusiva dal serbatoio interrato, garantendo così un adeguato volume di compenso e di riserva e quindi un servizio continuo.

Tale variazione ha purtroppo comportato una leggera diminuzione delle pressioni in rete, comunque in grado di alimentare anche le abitazioni situate ai piani superiori, in quanto la relativa colonna d'acqua raggiunge minimo i 13 m rispetto al contatore; l'obsolescenza degli impianti privati interni o di eventuali riduttori di pressione può tuttavia accentuare il fenomeno, soprattutto negli orari di punta, caratterizzati dalla contemporaneità di consumi.

Inoltre in questi giorni questa Società sta effettuando una campagna di ricerca perdite sistematica, in modo da ridurre le dispersioni della rete a favore di una migliore distribuzione, oltre ad aver già avviato lo studio idraulico e la progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria nell'ambito dell'appalto di "Risanamento delle reti idriche", prevedendo anche la sostituzione di alcuni tratti di condotte vetuste.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e si porgono cordiali saluti.

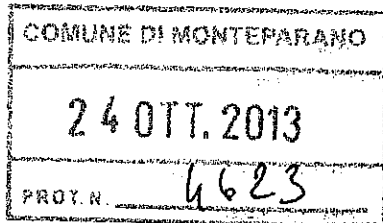


*ing. Fabio Palma*  
*[Signature]*  
Visto: Il Dirigente  
Dott. Giuseppe Valentini





acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

Direzione Servizi Tecnici  
Macro Area Territoriale Brindisi/Taranto  
Area Gestione Esercizio  
Il responsabile

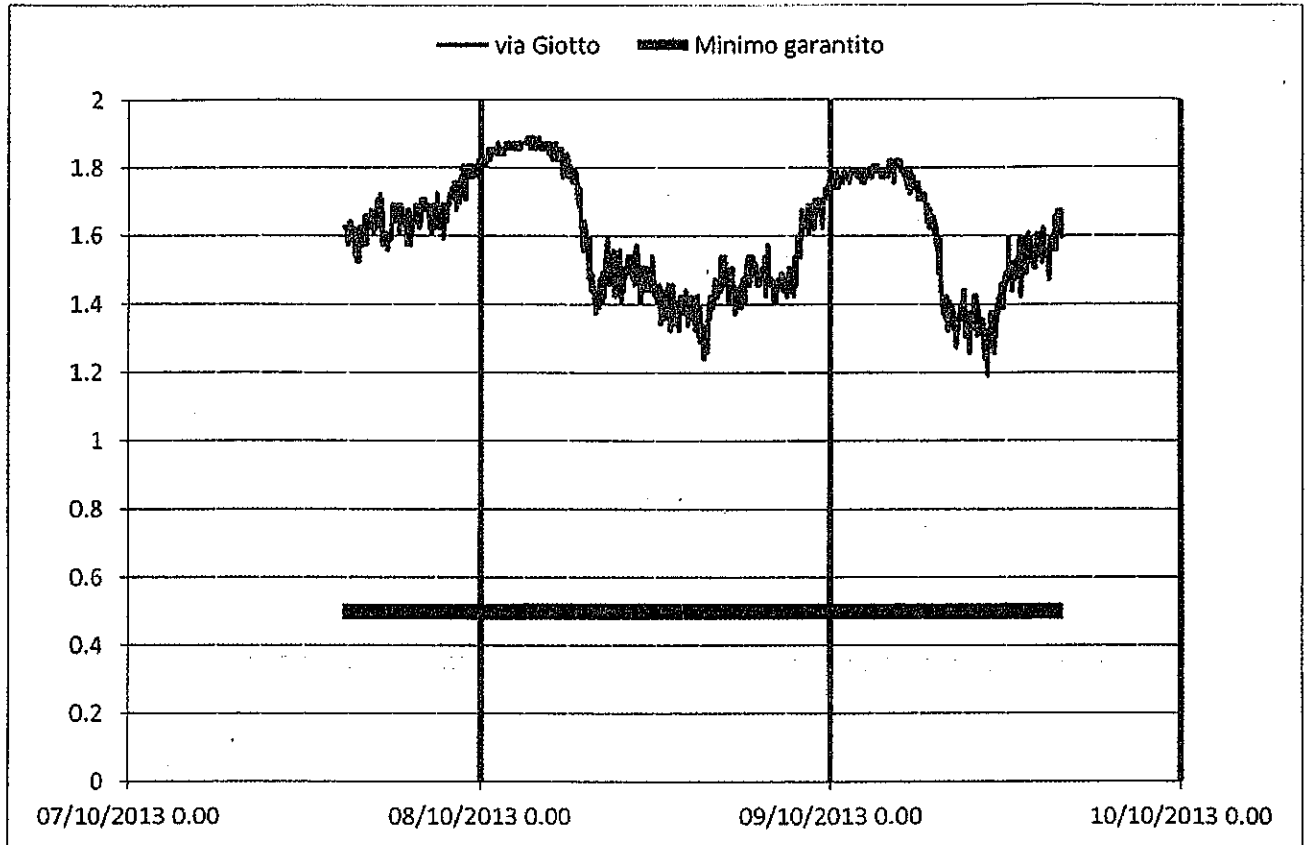

14/10/2013 - Monteparano - rilievo pressioni.docx

2 di 2

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista  
Sede legale: Via Cognato, 36 - 70121 - Bari - telefono: 080.5723111 - www.aqp.it  
Cap. Soc. € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari  
C.F. e P. IVA 09347990721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 114092



SINGERT